



电梯外呼按键

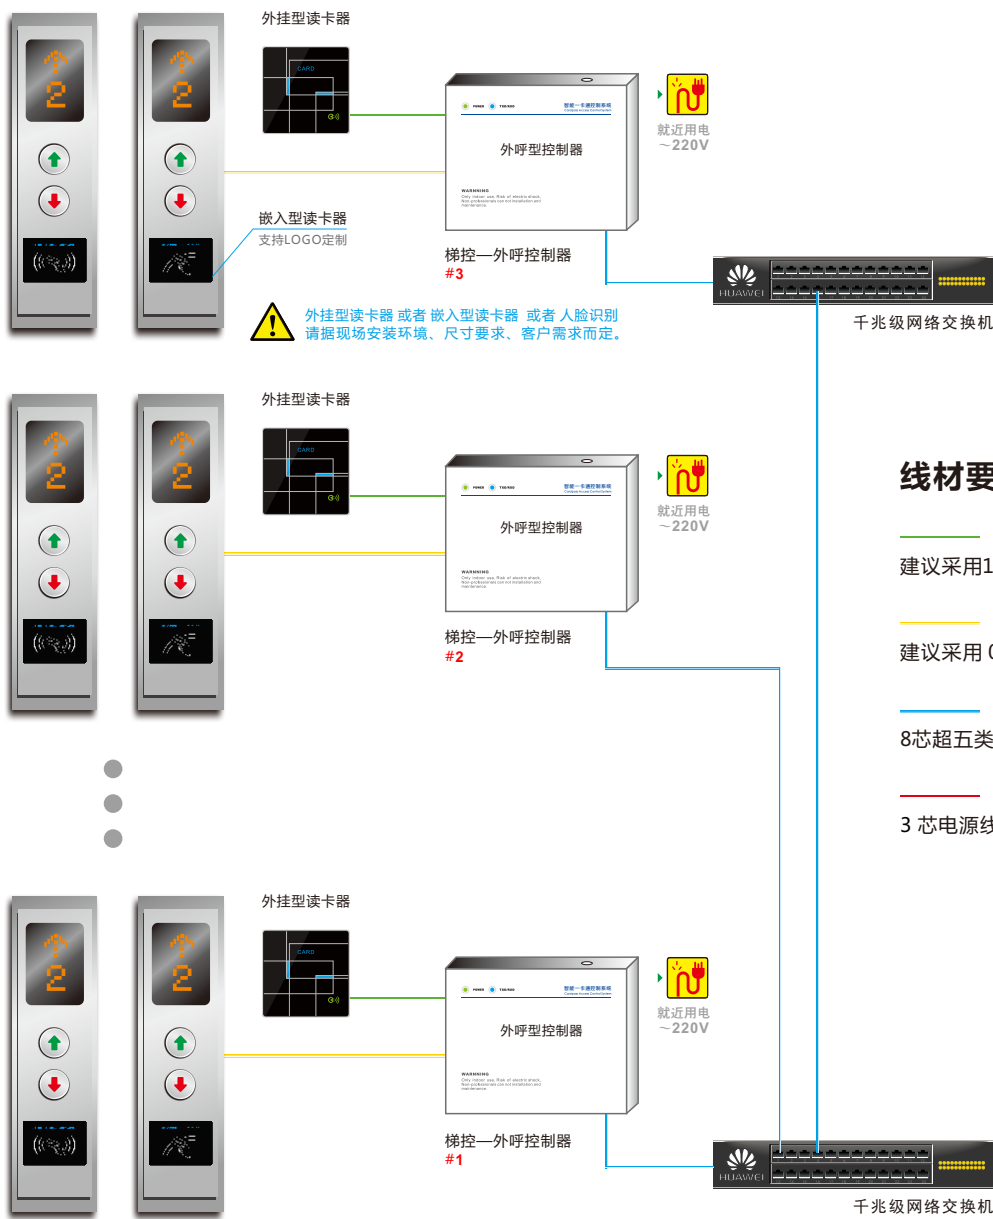

线材要求：

- 读卡器线：
建议采用1根 0.5mm² 的 8芯双屏网线（约2米）；
- 控制按钮线：
建议采用 0.5mm² 的 8芯双屏网线；
- 通讯线：
8芯超五类屏蔽网线；
- 控制器电源线：
3 芯电源线（3×1.0mm²或3×1.5mm²）（就近取电）；

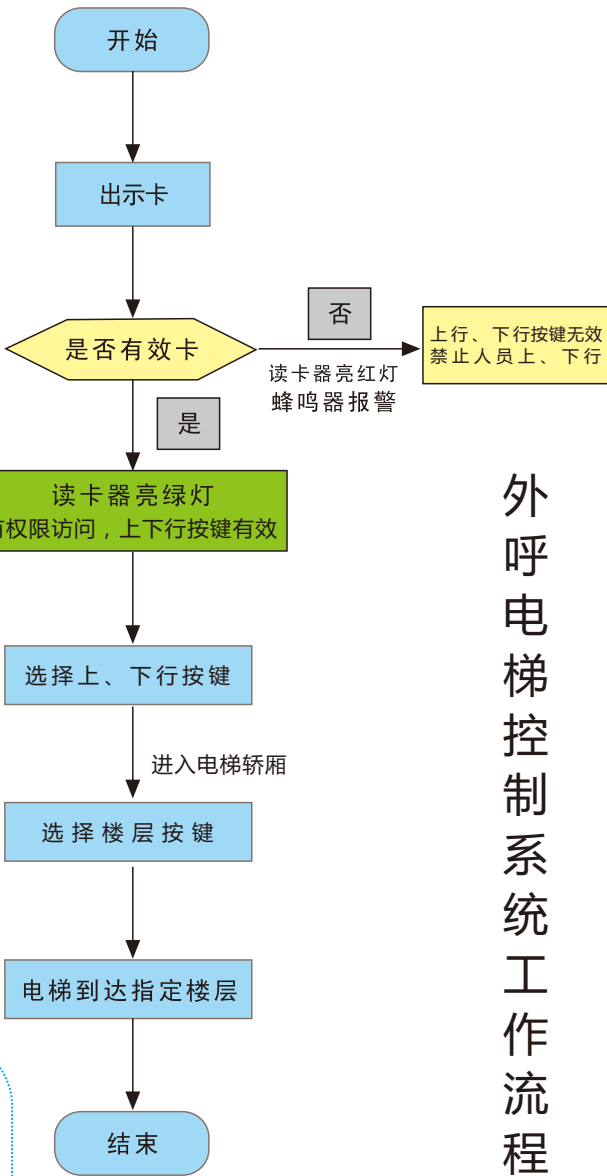

外呼电梯控制系统工作流程